


Figur 1. Gennemsnitlig mængde fluorid i drikkevandet i de danske kommuner (2015-2020)



Mg fluorid pr. liter ~ ppm fluorid



Kommune med mindst et vandværk, hvor F-indholdet er ≥0,7


Kommune med mindst et vandværk, hvor F-indholdet er ≥1

Kommune med mindst et vandværk med ≥0,7 samt vandværk med ≥1,0

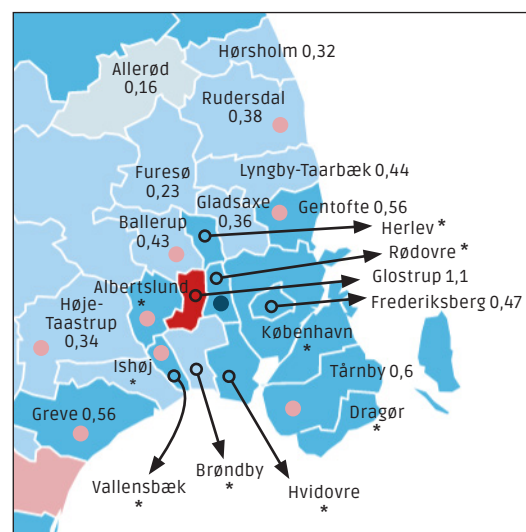

* HOFOR forsyner helt eller delvis Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Rødovre og Vallensbæk med drikkevand.

* = ppm over 0,42

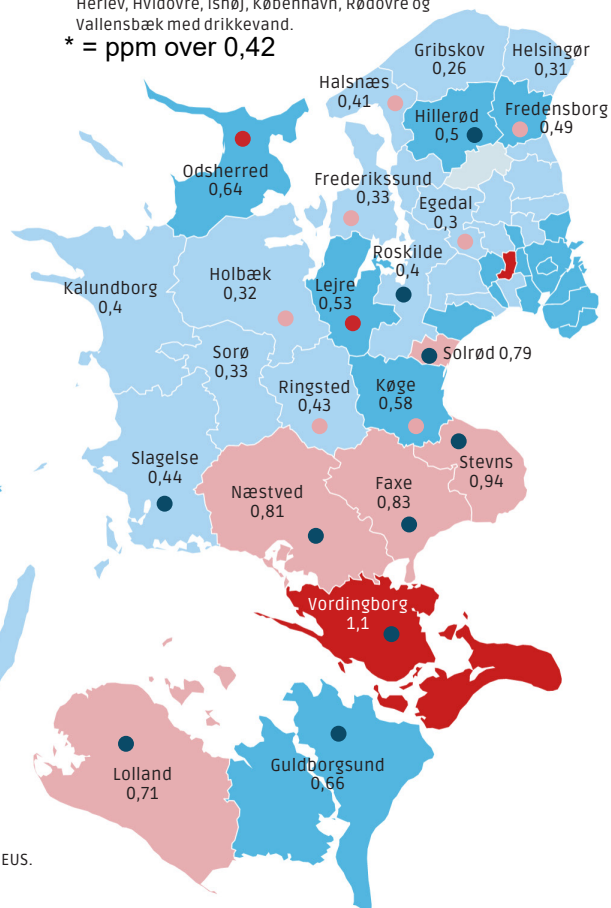

Kortet viser gennemsnitsværdier af fluoridkoncentrationerne i alle landets kommuner. Kortet er baseret på målinger af fluoridkoncentrationen i kommunernes drikkevand de sidste 3-5 år og tilsendt Kim Ekstrand fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland benævnt GEUS.